


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

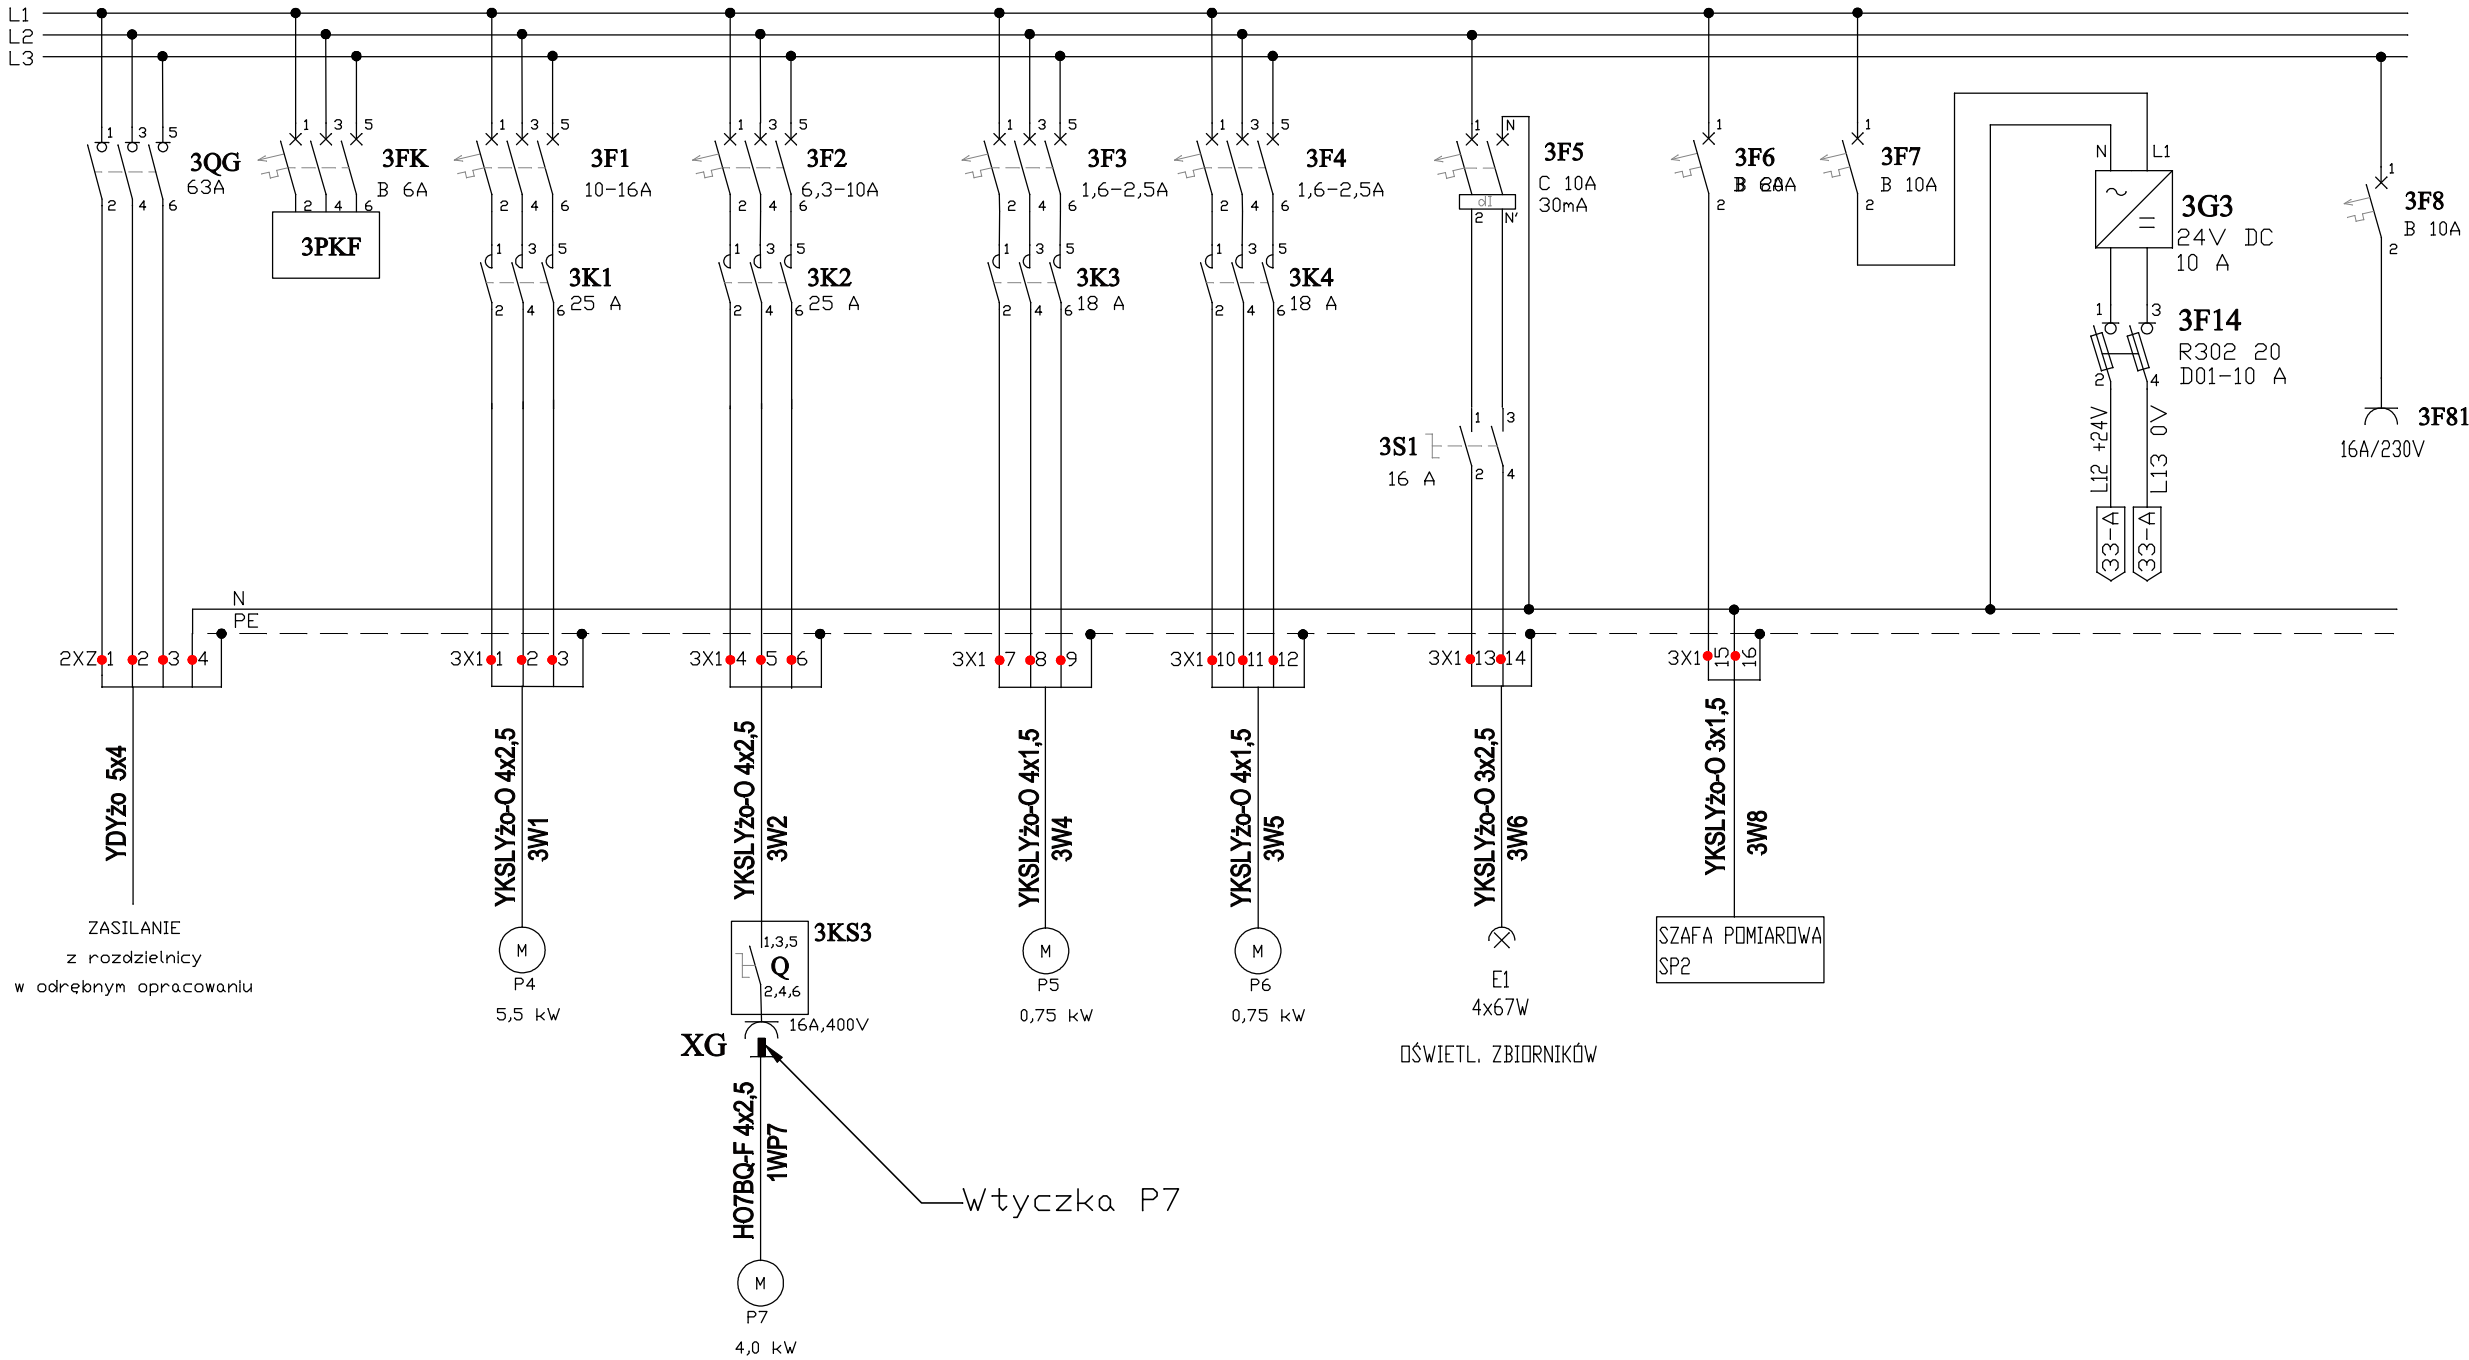

ZASILANIE  
z rozdzielni  
w odrębnym opracowaniu

Wtyczka P7

Pi=11,5 kW	Ps=6,9 kW
TN-S 400/230V, 50Hz	
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	

INWESTOR			
INWESTYCJA			
LOKALIZACJA			
STADIUM			
GŁÓWNY PROJEKTANT			
KURYLÓWICZ & ASSOCIATES			
KONSTRUKCJA I INSTALACJE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
FUNKCJA			
PROJEKTOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OBIEKT			
TREŚĆ RYS.			
ROD LITEROWY			
NR KONTRAKTU			
NR REWIZJI			